

非餐商户常见安全隐患防范明白纸

1. 违规堆物管控



通道内违规堆物




配电箱周边堆放可燃物

管控标准：

- ① 疏散通道应保持畅通，不得堆放杂物
- ② 所有电气/电器设备及其电源线、插座周边 1 米范围内无可燃物

2. 违规充电管控

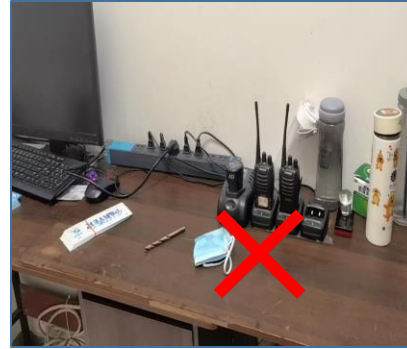

对讲机未设置充电区域充电



共享充电宝未经审批使用

管控标准：

- ① 有充电需求的商户提出申请经商管审批后可设置充电区域、设置监控及巡检表
- ② 对讲机等小型充电设备应在专用充电柜内充电

3. 收银台管控



收银台使用非 PDU 插排



收银台未设置防火分隔


管控标准：

- ① 商户收银台应使用 3C 认证金属外壳 PDU 插排或线路匹配的墙插
- ② 收银台为可燃材质且使用电器设备的，须设置防火分隔（不燃材料封贴）

4. 灭火器设置及巡检管控



灭火器锈蚀、欠压、破损

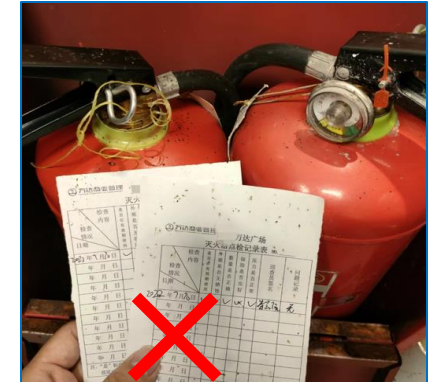





灭火器未按时巡检

管控标准：

- ① 商户经营区域应按标准配置灭火器，严禁锈蚀、欠压、破损，确保功能正常
- ② 商户对其灭火器每月巡查 1 次

5. 疏散门及疏散指示管控

6. 独立隔间管控

 <p>疏散门锁闭</p>	 <p>闭门器、疏散指示缺失</p>	 <p>独立隔间应设置门牌、烟/温感、喷淋</p>	 <p>未设置无线烟感、灭火弹</p>
<p>管控标准：</p> <p>① 营业时无锁闭，严禁使用链锁、U型锁等</p> <p>② 防火门应设置延时闭门器、顺序器，设置安全出口疏散指示，功能完好</p>		<p>管控标准：</p> <p>① 独立隔间应设置门牌标识、隔间内应设置烟/温感、喷淋</p> <p>② 室外多经岗亭应设置无线烟感、灭火弹，烟感报警信号接入智慧消防平台</p>	

7. 库房管控

8. 广告灯箱管控

 <p>库房设置插座、放置冰箱、限高线喷涂不全</p>	 <p>用电设备未分隔防护</p>	 <p>广告灯箱未设置陶瓷温控开关</p>	 <p>灯箱裸线未穿管保护、背板非A级材料</p>
<p>管控标准：</p> <p>库房严禁设置电源插座，严禁使用电器设备，库房设置限高线、连续喷涂，货品码放整齐</p>		<p>管控标准：</p> <p>① 广告灯箱应加装陶瓷温控开关</p> <p>② 严禁电气设备、线缆在可燃材料上直接安装敷设，线缆未穿管保护等</p>	

